

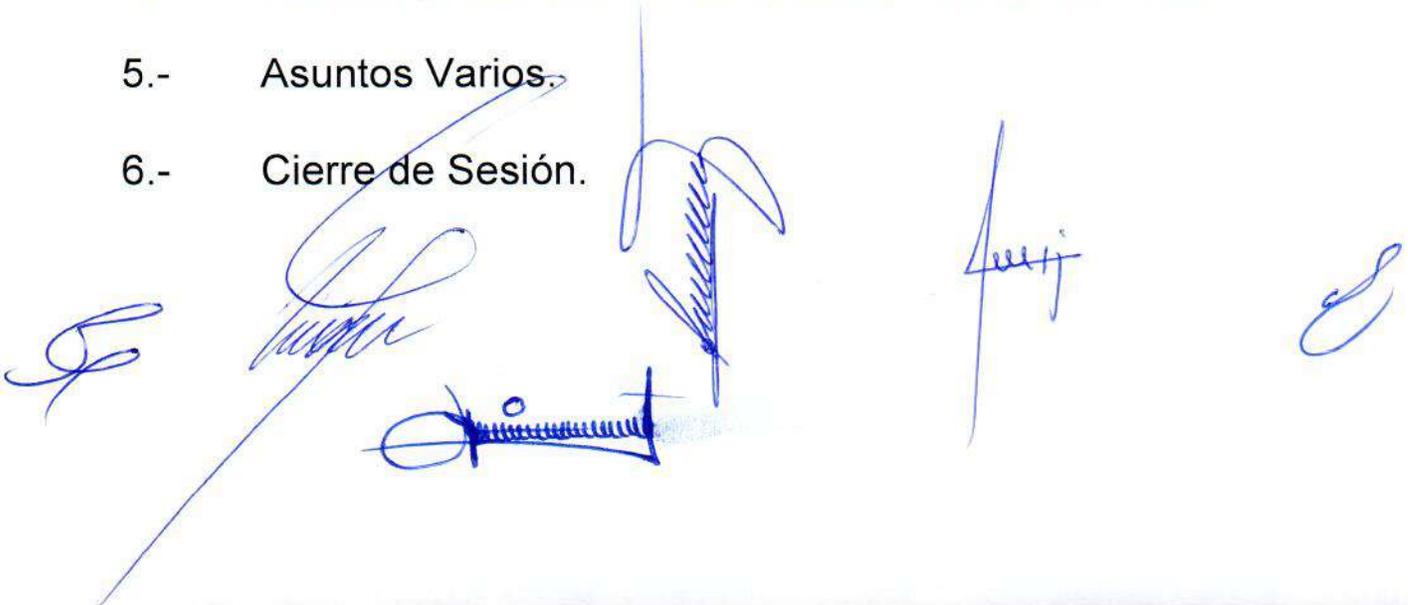
## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REUNIÓN No. 91 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

VIERNES 23 DE OCTUBRE DEL 2020

- 
- 1.- Lectura de la Orden del día.
  - 2.- Firma de la Lista de Asistencia.
  - 3.- Lectura del Acta anterior.
  - 4.- Revisar y Autorizar en su caso las Requisiciones presentadas.
  - 5.- Asuntos Varios.
  - 6.- Cierre de Sesión.





**Acta número 91 noventa y uno de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), celebrada el día 23 veintitrés de Octubre del 2020 dos mil veinte.**

Prevía convocatoria del mismo Organismo, siendo las 10:05 diez horas con cinco minutos del día **23 veintitrés de Octubre del 2020 dos mil veinte**, celebrada en las oficinas centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), ubicadas en Av. González Gallo No. 60, de esta Ciudad, se reunieron los integrantes de la Comisión de Requisiciones el C. Artemio Aceves Casillas, Director General de ASTEPA y Presidente de la Comisión de Requisiciones; la C. Ma. del Carmen Gallegos de la Mora, Regidora de la Comisión de Agua Potable; el C. Rigoberto González Gutiérrez, Regidor de la Comisión de Agua Potable; el C. Espiridión Rodríguez Velázquez, en Representación del Órgano Interno de Control; el C. Luis Ramírez Aguirre, Jefe del Área Técnica de ASTEPA.; y el C. Luis Fernando Franco Alcalá, Secretario de la Comisión de Requisiciones.

Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), correspondiente al día **23 veintitrés de Octubre del 2020 dos mil veinte** y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para dirigir la reunión el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura del orden del día.
2. Firma lista de asistencia.
3. Revisar y autorizar en su caso las requisiciones presentadas.
4. Asuntos varios.
5. Cierre de sesión.

**ACUERDOS**

**1.- Se da lectura al orden del día.**

**2.- A continuación se firma la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.**

Queda asentado en el Acta que debido a la contingencia del COVID-19, la C. Ma. del Carmen Gallegos de la Mora, Regidora de la Comisión de Agua Potable; el C. Rigoberto González Gutiérrez, Regidor de la Comisión de Agua Potable; el C. Espiridión Rodríguez Velázquez, en Representación del Órgano Interno de Control; estuvieron enlazados de manera virtual a través de video llamada; quienes posteriormente firmaron la lista de asistencia, y las requisiciones autorizadas de la presente reunión.

**3.- Se revisan las requisiciones presentadas y en su caso se autorizan.**

*Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán*

GONZÁLEZ GALLO 60

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO

ASTEPA\_CONTACTO@TEPATITLÁN.GOB.MX

TELÉFONO 01 (378) 788 8700 /8794 /8795



**a) A continuación se mencionan las requisiciones autorizadas:**

**Número:** 15942, 15943, 15944, 15945, 15946, 15947, 15948, 15949, 15950, 15951, 15952, 15953, 15954, 15955, 15956, 15957, 15958, 15959, 15960, 15961, 15963, 15964, 15965, 15966, 15967, 15968, 15969, 15970.

**Aclaraciones de sesiones anteriores:**

- La requisición número **15908** que se refiere a 10 tramos de canal de 4" x 6m, 12 láminas acanaladas de 1.07 x 3.66 calibre 26, 100 picas brocas de 1 ½" con empaque, 2 tramos de caballete galvanizado liso, 45m x 3.05m, calibre 26, para la realización de tejaban en Área de Distribución, queda autorizado con **DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO S.A.**, por la cantidad de \$16,300.95 (Dieciséis mil trescientos pesos 95/100 M.N.) mismo que se agrega a la suma de la presente reunión.
- La requisición número **15909** que se refiere a 10 tramos de PTR de 1 ½" x 1 ½" azul, 10 tramos de solera de ½" x 3/16", para la realización de tejaban en Área de Distribución, queda autorizado con **DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO S.A.**, por la cantidad de \$3,556.00 (Tres mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) mismo que se agrega a la suma de la presente reunión.

**Pendientes:**

- Ninguno.

**Folios no utilizados:**

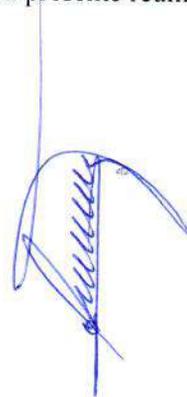
- 15962

**Cancelados:**

- 15502
- 15589

**Observaciones:**

- La requisición número **15950** que se refiere a 1 servicio de mantenimiento preventivo a soplador marca Sutorbilt de 25 HP, incluye: 2 banda 5VX750, 2 filtros 328P, 1 cubeta de aceite AEON-PD, 4 tubo de grasa para soplador, 1 válvula kunkle de 2", 2 filtros de aire 375P servicio de mantenimiento a soplador, para soplador instalado en PTAR Ceinjure, queda autorizado con **MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.**, por ser especialista en esos equipos.
- La requisición número **15952** que se refiere a 1 reparación de bomba de 60 HP 15 IMP encamisada, marca Grundfos, para pozo No. 17 Popotes, queda autorizado con **REBOMSU S.A. DE C.V.**, por quien destapa-repara.





- La requisición número **15954** que se refiere a 4 respiradero =5C19, 1 eliminador (silicón), 1 cubeta de aceite AEON PD-LUBE/5G, 2 filtros de aire, 2 equipos de mantenimiento a soplador, para servicio especializado de la marca GERDNER DENVER, mantenimiento correctivo a soplador No. 2 y mantenimiento preventivo a soplador No. 1 de Planta Acueducto el Salto, queda autorizado con **MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.**, por ser especialista en esos equipos.
- La requisición número **15955** que se refiere a 2 diagnostico a motor eléctrico de 600HP US motor, observación: dicho trabajo se tiene que realizar en Planta Acueducto, se cuenta con polipasto para las obras necesarias, para servicio especializado para diagnosticar motores eléctricos de 600HP US motor para el Área de bombeo de Planta Acueducto El Salto., queda autorizado con **ALFONSO GONZALEZ CARREON**, por ser especialista en esos equipos.
- La requisición número **15956** que se refiere a 233.7 metros cuadrados de reempedrado, para mantenimiento de red en cabecera municipal, queda autorizada con **RODOLFO REYES IBARRA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **15964** que se refiere a 1 reparación de muelles traseras, 1 soporte, 1 tornillo de centro, 2 abrazaderas, 3 muelles (1 32321, 13219 y 32317), para reparación de vehículo No. 15 volteo del Área de Producción, queda autorizado con **HUMBERTO VAZQUEZ VEGA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **15965** que se refiere a 2 contenedores con 907 kg c/u de cloro gas licuado, para desinfección de agua tratada en PTAR Lagunillas, queda autorizada con **MEXICHEM DERIVADOS S.A. DE C.V.**, por ser proveedor único.
- La requisición número **15966** que se refiere a servicios varios de parchada de llantas, para los vehículos No. 34, 47, 03, 48, 75, 08, 13, 14, 48 y 04, queda autorizada con **AURORA MACIAS AMEZQUITA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **15968** que se refiere a 1 viaje de 12 toneladas (aproximadamente) de mezcla asfáltica, para reparación de baches en Cabecera Municipal, queda autorizada y en aclaración por proveedor, peso y monto.

**En esta reunión se autorizó un monto total de \$213,249.40 (Doscientos trece mil doscientos cuarenta y nueve pesos 25/100 M.N).**

#### 4.- Asuntos varios

- Ninguno.

#### 5.- Cierre del Acta.

Siendo las 10:50 diez horas con cincuenta minutos de la misma fecha estipulada anteriormente, se declaró formalmente clausurada la presente sesión de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), recordando a los presentes que para la próxima reunión se convocará con anticipación.

*Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán*

GONZÁLEZ GALLO 60

TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO

ASTEPA\_CONTACTO@TEPATITLAN.GOB.MX

TELÉFONO 01 (378) 788 8700 /8794 /8795



**Se anexa a la presente acta los siguientes documentos:**

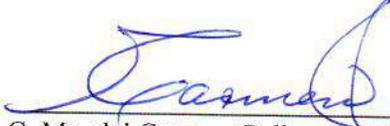
- Lista de Asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones.
- Orden del día.
- Listado de requisiciones presentadas en esta reunión.

Firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.


**PRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN DE REQUISICIONES**

  
Ing. Artemio Aceves Casillas.

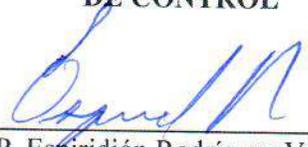
**REGIDORA DE LA COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE**

  
C. Ma. del Carmen Gallegos de la Mora.

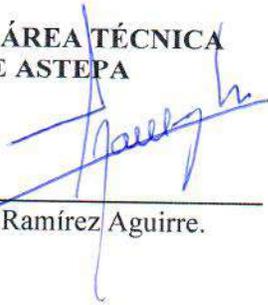
**REGIDOR DE LA COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE**

  
Lic. Rigoberto González Gutiérrez.

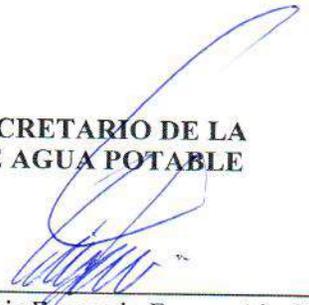
**ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**

  
L.C.P. Espiridión Rodríguez Velázquez.

**JEFE DE ÁREA TÉCNICA  
DE ASTEPA**

  
Ing. Luis Ramírez Aguirre.

**SECRETARIO DE LA  
DE AGUA POTABLE**

  
L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá

**Acta N° 91 Comisión de Requisiciones 23/OCTUBRE/2020**

*Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán*

GONZÁLEZ GALLO 60  
TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO  
ASTEPA\_CONTACTO@TEPATILÁN.GOB.MX  
TELÉFONO 01 (378) 788 8700 /8794 /8795

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



Tepatitlán  
GOBIERNO MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN No.91 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

VIERNES 23 DE OCTUBRE DEL 2020

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1 Artemio Areves C	Director	ASTEPA	
2 Luis F. Izarco A.	J. Adjunto.	ASTEPA	
3 Luis Ramiro L.	J. A. Técnica	ASTEPA	
4 Espiridión Rodríguez V.	Auditor OIC	Organo I.C.	
5 M <sup>o</sup> del Carmen Gallegos de M.	Regidor	Ayuntamiento	
6 ROBERTO GONZÁLEZ GZ.	REGIDOR	AYUNTAMIENTO	