

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### REUNIÓN No. 32 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 04 DE AGOSTO DEL 2022



1- Lectura de la Orden del día.

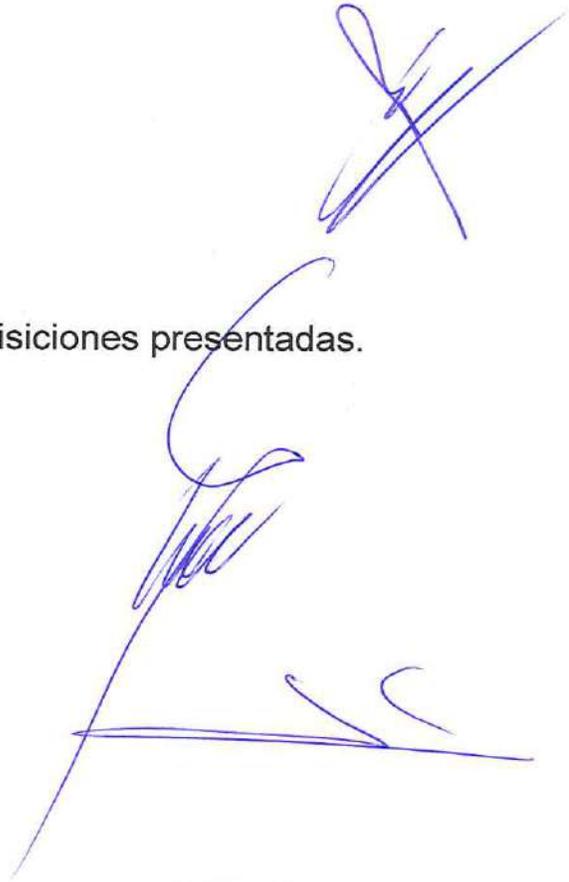
2- Firma de la Lista de Asistencia.

3- Lectura del Acta de la sesión anterior.

4- Revisar y Autorizar en su caso las Requisiciones presentadas.

5- Asuntos Varios.

6- Cierre de Sesión.



**Acta número 32 Treinta y Dos de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), celebrada el día 04 Cuatro de Agosto del 2022 dos mil veintidós.**

Previa convocatoria del mismo Organismo, siendo las 08:30 ocho horas con treinta minutos del día 04 Cuatro de Agosto del 2022 dos mil veintidós, celebrada en las oficinas centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), ubicadas en Av. González Gallo No. 60, de esta Ciudad, se reunieron los integrantes de la Comisión de Requisiciones el L.A. José Luis Gómez Martín, Director General de ASTEPA y Presidente de la Comisión de Requisiciones; la Lic. Susana Jaime Mercado, Regidor de la Comisión de Agua Potable; el Ing. Oscar Ornelas Martín Regidor Presidente de la Comisión de Agua Potable; el L.C.P. José de Jesús Landeros Cortes, Titular del Órgano Interno de Control; el Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, Jefe del Área Técnica y el L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá, Secretario Técnico de la Comisión de Requisiciones.

Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), correspondiente al día 04 Cuatro de Agosto del 2022 dos mil veintidós, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para dirigir la reunión el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

- 
1. Firma lista de asistencia.
  2. Lectura de la Orden del día.
  3. Lectura del Acta de la sesión anterior.
  4. Revisar y autorizar en su caso las requisiciones presentadas.
  5. Asuntos varios.
  6. Cierre de sesión.
- 
- 

**ACUERDOS**

- 
- 1.- Se dio lectura al Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad.
  - 2.- Se firmó la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.
  - 3.- Se omite la lectura del Acta anterior toda vez que la misma se les envió previamente a los miembros de la Comisión de Requisiciones de manera digital por parte del Secretario Técnico de la Comisión arriba descrita, la cual fue leída y aprobada por unanimidad.
- 

4.- Se revisan las requisiciones presentadas, las cuales fueron autorizadas.

a) A continuación se mencionan las requisiciones autorizadas:

Número: 18675, 18676, 18677, 18678, 18679, 18680, 18681, 18682, 18683, 18685, 18686, 18687, 18688, 18689, 18690, 18691, 18692, 18693, 18694, 18695, 18696, 18697.

Aclaraciones de sesiones anteriores:

- La requisición número **18551** del Acta No. 27 del 30 de Junio del 2022 que se refiere a 11.650 toneladas de mezcla asfáltica fina caliente para relleno de cepas generando mantenimiento de redes en la delegación de San José de Gracia, queda autorizada con **ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C.V.**, por un monto de \$ **22,703.52** (Veintidós Mil Setecientos Tres 52/100 M.N.) mismos que se suman a la presente reunión.

Pendientes:

- Ninguno

Folios no utilizados:

- 18684 por error al impresión.

Cancelados:

- 18465, 18644 por sustitución al error al llenado.

Observaciones:

- La requisición número **18681** que se refiere a 1 bomba dosificadora de cloro capacidad 2 GPH, 50 P.S.I., Con alimentación 110 V, para sustitución de bomba dosificadora de productos químicos (cloro), para desinfección de agua en tanques de Cualtos, queda autorizado con **INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, SA DE CV.**, y queda en aclaración porque esta cotizado en dólares..
- La requisición número **18685** que se refiere a 4 reparaciones de rines (cambio de centro), reparación en taller externo a vehículo No. 34 RAM 4000, 2011 del área técnica y queda autorizada con **ANTONIO GUTIERREZ CORTES**, por servicio y disponibilidad.

- La requisición número **18686** que se refiere a 1 reparación (afilar pica de martillo), para reparación en taller externo de vehículo No.16 retroexcavadora, queda autorizada con **ANTONIO GUTIERREZ CORTES**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **18687** que se refiere a 1 realizar buje de base de pedales para reparación en taller externo a vehículo No. 34 RAM 4000, 2011 del área técnica, queda autorizada con **ANTONIO GUTIERREZ CORTES**, por servicios y disponibilidad.
- La requisición número **18688** que se refiere a 1 revisar falla de marcha, 1 marcha reconstruida, par a reparación en taller externo a vehículo No. 36 NISSAN 1986 del área comercial, y queda autorizado con **JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **18689** que se refiere a 1 reparar marcha, 1 selenoide para reparación en taller externo de vehículo No. 08 tornado 2009 del área técnica y queda autorizado con **JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **18692** que se refiere a 1 viaje de mezcla asfáltica fina caliente (12 aproximadamente), para relleno de cepas generando mantenimiento de redes en la delegación de Pegueros, queda autorizado y pendiente por proveedor, peso y monto.
- La requisición número **18693** que se refiere a 2 contenedores con 907 KG C/U de cloro gas licuado para desinfección de agua filtrada en planta potabilizadora viveros, queda autorizado con **MEXHICHEM DERIVADOS S.A. DE C.V.**, por ser proveedor único.
- La requisición número **18694** que se refiere a 392.4 metros de reempedrado para reparación de baches en la delegación de Pegueros y queda autorizado con **RODOLFO REYES IBARRA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **18695** que se refiere a 1 soldar base de pedales para reparación de taller externo de vehículo Np. 52 RAM 4000, 2011 del área técnica, queda autorizada con **FIDEL DE LOZA GUTIERREZ**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **18696** que sustituye a la **18465** del Acta No. 29 del 14 de Julio del 2022 que se refiere a 6 llantas 185/65R14 (GOODYEAR ASSURACE), para sustituir dañadas por desgaste de vehículo No. 02 tornado modelo 2009 del área técnica,

queda autorizada con el **MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ**. ya que el proveedor anterior no respeto el precio.

- La requisición número **18697** que sustituye a la **18644** del Acta No. 31 del 28 de Julio del 2022 que se refiere a 1 reparación de motor (rectificar motor y armar pistones), reparación de taller externo a vehículo No. 18 NISSAN 2007 del área técnica, y queda autorizada con el mismo proveedor **RAFAEL ANGEL BAJADOZ VAZQUEZ**, por error al llenado

En esta reunión se autorizó un monto total de \$169,622.21 (Ciento Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Veintidós 21 /100 M.N.)

5.- Asuntos varios.

- Ninguno.

6.- Cierre del Acta.

Siendo las 9:30 Nueve horas con Treinta minutos de la misma fecha estipulada anteriormente, se declaró formalmente clausurada la presente sesión de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), recordando a los presentes que para la próxima reunión se convocará con anticipación.

Se anexa a la presente acta los siguientes documentos:



-Lista de Asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones.

-Orden del día.

-Listado de requisiciones presentadas en esta reunión.

Firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.

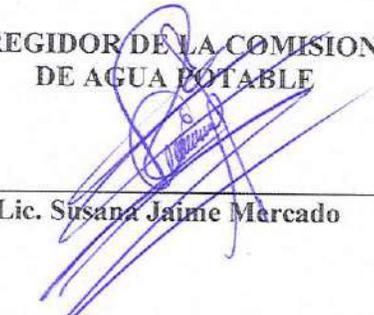
Handwritten signature in blue ink



**PRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN DE REQUISICIONES**

  
L.A. José Luis Gómez Martín.

**REGIDOR DE LA COMISION  
DE AGUA POTABLE**

  
Lic. Susana Jaime Mercado

**REGIDOR PRESIDENTE DE LA  
COMISION DE AGUA POTABLE**

  
Ing. Oscar Ornelas Martin

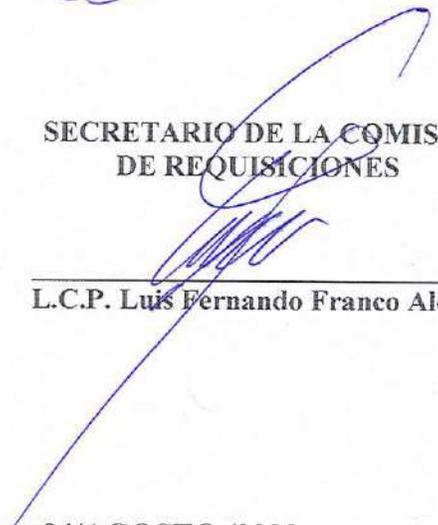
**JEFE DEL ARE TÉCNICA**

  
Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado

**TITULAR DEL ORGANO  
INTERNO DECONTROL**

  
L.C.P. José de Jesús Landeros Cortes

**SECRETARIO DE LA COMISION  
DE REQUISICIONES**

  
L.C.P. Luis Fernando Franco Alcalá

**Acta N° 32 Comisión de Requisiciones 04/AGOSTO /2022**

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



**LISTA DE ASISTENCIA**



**REUNIÓN No. 32 COMISIÓN DE REQUISICIONES**

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
 JUEVES 04 DE AGOSTO DEL 2022

| NOMBRE                          | CARGO        | DEPENDENCIA  | FIRMA |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1 OSCAR ORDEAN M                | RECAUDOK     | AYUNT        |       |
| 2 José de Jesús Landeros        | Titular      | "            |       |
| 3 Agustín deime Delgado Mercado | Jefe Técnico | ASTEPA       |       |
| José Luis Gómez Martín          | Director     | ASTEPA       |       |
| Luis F. Franco S.               | J. ASISTVO.  | ASTEPA       |       |
| Susana Jaime Mercado            | Regidora     | Ayuntamiento |       |
|                                 |              |              |       |
|                                 |              |              |       |
|                                 |              |              |       |
|                                 |              |              |       |