





AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

REUNIÓN No. 119 COMISIÓN DE REQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JUEVES 01 DE AGOSTO DEL 2024

- 1- Lectura de la Orden del día.
- 2- Firma de la Lista de Asistencia.
- 3- Lectura del Acta de la sesión anterior.
- 4- Revisar y Autorizar en su caso las Requisiciones presentadas.
- 5- Asuntos Varios.
- 6- Cierre de Sesión.

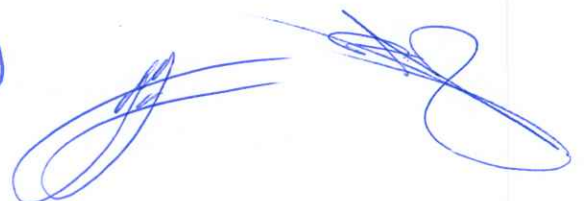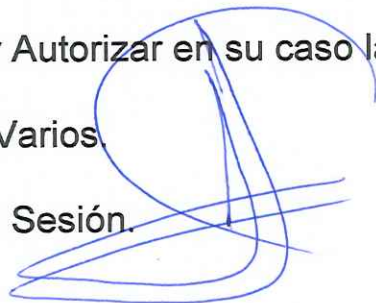

Acta número 119 Ciento Diecinueve de la sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), celebrada el día 01 Primero de Agosto del 2024 dos mil Veinticuatro.

Previa convocatoria del mismo Organismo, siendo las 09:00 nueve horas con cero minutos del día 01 Primero de Agosto del 2024 dos mil Veinticuatro, celebrada en las oficinas centrales del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), ubicadas en Av. González Gallo No. 60, de esta Ciudad, se reunieron los integrantes de la Comisión de Requisiciones el L.A. José Luis Gómez Martín, Director General de ASTEPA y Presidente de la Comisión de Requisiciones; la Lic. Susana Jaime Mercado, Regidor de la Comisión de Agua Potable; el Ing. Oscar Ornelas Martín, Presidente Regidor de La Comisión de Agua Potable; el Lic. Germán Alberto de la Torre Hernández, Representante del órgano Interno de Control y el Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, Jefe del Área Técnica.

Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Requisiciones, del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), correspondiente al día 01 Primero de Agosto del 2024 dos mil Veinticuatro, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone para dirigir la reunión el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Firma lista de asistencia.
2. Lectura de la Orden del día.
3. Lectura del Acta de la sesión anterior.
4. Revisar y autorizar en su caso las requisiciones presentadas.
5. Asuntos varios.
6. Cierre de sesión.

A CUERDOS

- 1.- Se dio lectura al Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad.
- 2.- Se firmó la lista de asistencia por los integrantes de la Comisión de Requisiciones.
- 3.- Se omite la lectura del Acta anterior toda vez que la misma se les envió previamente a los miembros de la Comisión de Requisiciones de manera digital por parte del Secretario Técnico de la Comisión arriba descrita, la cual fue leída y aprobada por unanimidad.

4.- Se revisan las requisiciones presentadas, las cuales fueron autorizadas.

a) A continuación se mencionan las requisiciones autorizadas:

Número: 21869, 21870, 21871, 21872, 21873, 21874, 21875, 21876, 21877, 21878, 21879, 21880, 21881, 21882, 21883, 21884, 21885, 21886, 21887, 21888, 21889, 21890, 21891, 21892.

Aclaraciones de sesiones anteriores:

- La requisición número **21668** del Acta No. 114 del día 27 de Junio del 2024, que se refiere a un viaje de mezcla asfáltica fina caliente (12.47 toneladas aproximadamente), para relleno de cepas generando mantenimiento de redes, autorizado con **ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C.V.**, por un monto de **\$21,914.78** (Veintiún Mil Novecientos Catorce Pesos 78/100 M.N.), mismos que se sumaran a la presente reunión
- La requisición número **21741** del Acta No. 115 del día 04 de Abril del 2024, que se refiere a 11 vigas de 5", 4 varillas 3/8, 1 ángulo de 1- ½, para el uso en construcción del cuarto de herramientas de taller mecánico, autorizado con **CENTRAL DE ACEROS TEPA**, por un monto de **\$12,666.29** (Doce Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 29/100 M.N.), mismos que se sumaran a la presente reunión.

Pendientes:

- Ninguno.

Folios no utilizados:

- Ninguno.

Cancelados:

- La requisición número **21282** porque no se realizó la compra.

Observaciones:

- La requisición número **21879** que se refiere a 1 reparación de mandril de perforadora manual de tubo, 3 brocas 3/8, 5 reparación de rosca de broca, para reparación de herramientas usada en la instalación de tomas nuevas, autorizado con **JOSE GUADALUPE GUTIERREZ CORTES**, por servicio y disponibilidad.

- La requisición número **21880** que se refiere a 1 reparación y mantenimiento de terminal portátil de uso rudo marca HONYWELL Mod. EDA51-1 serie 21143B0223, 1 reparación y mantenimiento de terminal portátil de uso rudo marca HONEYWELL Mo. Eda51-1 serie 21176BB0E6, para reparación y mantenimiento de terminal para toma de lecturas domiciliarias autorizado con **RODRIGO BARBA BARBA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21883** que se refiere a varios servicio de reparación de llanta, en taller externo a vehículos no. 77, 03, 81, 89, 07, 11, 65 y revolvedora amarilla, autorizado con **AURORA MACIAS AMEQUITA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21884** que se refiere a varios servicios de reparación de llanta, en taller externo a vehículos no. 10, 04, 42, 09 y 31 autorizado con **AURORA MACIAS AMEZQUITA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21885** que se refiere a 1 servicio de reparación de sistema de frenos en taller externo por falla de frenos en vehículo No. 30 RAM 4000 modelo 1999 del área técnica, autorizada con **MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21886** que se refiere a 1 servicio y mantenimiento a llanta de moto para la sustitución en taller externo por desgaste en llanta del vehículo #12 moto Yamaha modelo 2010 de la delegación de Capilla de Guadalupe, autorizado con **JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21887** que se refiere a 1 reparación de arnés de caja de fusibles, 1 revisión de limpia parabrisas en taller externo por falla en cableado de los limpia parabrisas del vehículo No. 02 tornado modelo 2009 del área técnica, autorizado con **JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21888** que se refiere a 1 cilindro llave, 1 servicio vehicular para la reparación en taller externo por falla, no encendido del vehículo No. 54 Nissan NP 300 modelo 2011 del área técnica, autorizado con **JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21889** que se refiere a 1 servicio y mantenimiento a moto para la reparación en taller externo por fallas en el vehículo No. 11 moto Yamaha modelo 2009 de la jefatura comercial, autorizada con **JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO**, por servicio y disponibilidad.
- La requisición número **21890** que se refiere a 1 mica izquierda trasera, 2 soquet, 4 sinchos tipo grapa, 1 terminal redonda, 1 terminal normal, 1 revisión de luces, para la sustitución en

taller externo por falla de la luz trasera del vehículo No. 01 Hilux modelo 2008 del área técnica, autorizado con **JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA**, por servicio y disponibilidad.

- La requisición número **21891** que se refiere a 3 tabulares R-40, 1 tabular R-75, 1 tabular MH-40, 5 tableta de 1x ½, 1 ángulo de 1 de 1/8, 2 tabulares 1- ½ x 1- ½, 1 tabular zeta lisa, 1 tramo de riel de 1 ½, 6 mts, 1 tramo de 3 x 1 ½, 1 tramo de riel 124, para la elaboración en taller interno de puerta y ventana del taller mecánico, autorizado con **DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO S.A. DE C.V.**, en aclaración por peso.

En esta reunión se autorizó un monto total de **\$178,077.05** (Ciento Setenta y Ocho Mil Setenta y Siete Pesos 05/100 M.N.)

5.- Asuntos varios.

- Ninguno.

6.- Cierre del Acta.

Siendo las 10:31 Diez horas con Treinta y Un minutos de la misma fecha estipulada anteriormente, se declaró formalmente clausurada la presente sesión de la Comisión de Requisiciones del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA), recordando a los presentes que para la próxima reunión se convocará con anticipación.



Se anexa a la presente acta los siguientes documentos:

-Lista de Asistencia de los integrantes de la Comisión de Requisiciones.


-Orden del día.

-Listado de requisiciones presentadas en esta reunión.

Firmando al calce las personas que participaron en la misma y que a su vez quienes quisieron hacerlo.

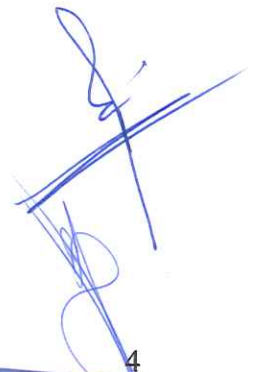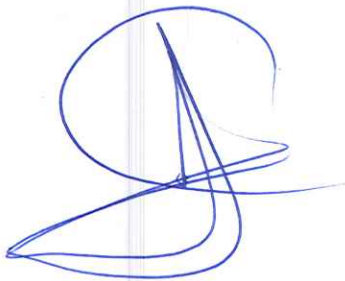

**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE REQUISICIONES**

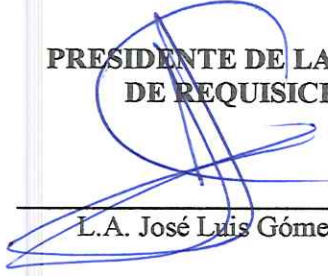


L.A. José Luis Gómez Martín

**REGIDOR DE LA COMISIÓN
DEL AGUA POTABLE**



Lic. Susana Jaime Mercado

**REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**



C. Germán Alberto de la Torre Hernández

**REGIDOR PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DEL AGUA POTABLE**



Ing. Oscar Ornelas Martín

JEFE DEL ÁREA TÉCNICA



Ing. Agustín Jaime Delgadillo Mercado

Acta N° 119 Comisión de Requisiciones 01/AGOSTO/2024

