


CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA TÉCNICA
Departamento	JEFATURA TECNICA
Proyecto: Número	03-5
Nombre	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Objetivo	MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS IINSTALACIONES DEL ORGANISMO Y EDIFICIOS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)
Descripción de la meta	CONTAR CON EDIFICIOS O INMUEBLES EN MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION ADECUADO PARA QUE SERVIDORES PUBLICOS DEL ORGANISMO DESEMPEÑEN SUS ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DIGNAS
Método	HORAS TRABAJADAS /HORAS DE ACTIVIDAD PROGRAMADA DE INMUEBLE * 100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	ANUAL, MENSUAL 2020

En la Jefatura Técnica correspondiente al mes de Julio de este año 2020, para realizar programa de trabajo establecido en seguimiento al mantenimiento de tanques existentes en cabecera municipal para esto requerimos de materiales y herramientas necesarias para llevar a cabo la ejecución de dicha actividad ya que se hace uso del presupuesto realizado para este año 2020.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ASTEPA

DESCRIPCION	HRS. PROGRAMADAS POR MES	HRS. TRABAJADAS	%
MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA DEL TANQUE #36 SAUCES DE ARRIBA.	104	72	69

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 04 DE AGOSTO DEL 2020.
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES, Y SU IGUALDAD SALARIAL"

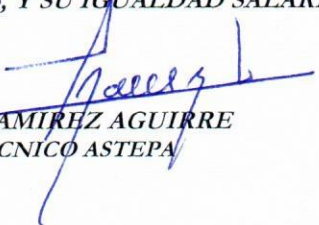
ING. LUIS RAMÍREZ AGUIRRE
JEFE TECNICO ASTEPA




ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA TÉCNICA
Departamento	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO
Proyecto: Número	03-10
Nombre	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Objetivo	CONSERVAR LAS LINEAS DE DISTRIBUCION EN CONDICIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Descripción de la meta	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTES Y CONSERVAR LAS LINEAS DE DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE
Método	REPORTES ATENDIDOS / REPORTES GENERADOS *100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	ANUAL, MENSUAL 2020

En la Coordinación de Distribución y Mantenimiento se realizó y ejecuto actividades mismas que el usuario nos reporta dándole su debida atención, además se realizó el mantenimiento de válvulas reguladoras de presión, válvulas expulsoras de aire y válvulas de compuerta con la finalidad de estandarizar la presión en las diferentes zonas en cabecera municipal, utilizando materiales y herramientas necesarias para cumplir el objetivo primordial del proyecto 2020.

A continuación se anexa tabla de reportes realizados en campo información actualizada que forma parte del sistema agua- soluciones con el que cuenta el organismo.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 04 DE AGOSTO DEL 2020.
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES, Y SU IGUALDAD SALARIAL"

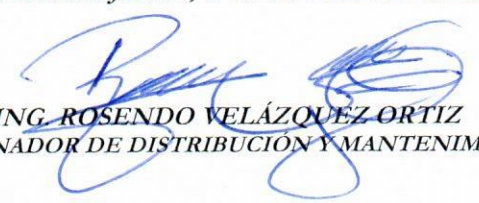
ING. ROSENDO VELÁZQUEZ ORTIZ
COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO

C.c.p. Archivo

TEPATITLAN			
REPORTES DE TRABAJO MENSUAL MES JULIO 2020			
TIPO DE TRABAJO	REPORTADOS	REALIZADOS	%
FUGA EN BANQUETA	59	59	100
FUGA EN CALLE	109	109	100
BASTON	18	15	83
LLAVE DE PASO	59	58	98
REUBICACION	39	36	92
TOMA PENDIENTE	3	2	67
TOMA TAPADA	33	33	100
CONEXIÓN	107	101	94
MEDIDOR MAL INSTALADO	1	1	100
REPOSICION DE LINEA CENTRAL	11	11	100
CAMBIO Y REUBICACION DE MEDIDOR	8	7	88
EFICIENCIA	447	432	97

ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

Dirección
Área
Departamento
Proyecto
Nombre

Objetivo
Descripción
de la meta

Método
Unidad de medida
Frecuencia

-AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
-JEFATURA TÉCNICA
-ALCANTARILLADO
03-13
-SERVICIO DE ALCANTARILLADO EFICIENTE Y DE CALIDAD

-AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
-LOGRAR EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

-REPORTES GENERADOS / REPORTES ATENDIDOS*100
-PORCENTAJE DE REPORTES DE ALCANTARILLADO ATENDIDOS
-MENSUAL 2020



En la Coordinación de alcantarillado se realizaron actividades que corresponden al mes de Julio de este año 2020, para realizar lo antes mencionadas requerimos de materiales y herramientas necesarias para llevar a cabo la ejecución de dichas actividades ya que se hace uso del presupuesto realizado para este año 2020.

Durante este mes se llevó a cabo la reparación de colector ubicado en calle El Márquez y Maximino pozos, se sustituyó tubería de 12" de alcantarillado dañada en calle Matamoros entre Francisco Sarabia y Revolución, se sustituyó tubería de 10" en camino a la cebadilla, se sustituyó tubería de 8" en calle Salamanca entre Tomas González y Toledo.

TEPATITLAN			
REPORTES DE TRABAJO MENSUAL MES JULIO 2020			
TIPO DE TRABAJO	REPORTADOS	REALIZADOS	%
ALCANTARILLADO	24	24	100
DRENAJE TAPADO	20	20	100
INSTALACION DE TAPAS	2	2	100
RAMAL DRENAJE	16	14	88
SONDEO DE DRENAJE	2	2	100
REPOSICION DE LINEA CENTRAL	10	10	100
SERVICIO VACTOR	1	1	100
EFICIENCIA	75	73	97

A T E N T A M E N T E

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 04 DE AGOSTO DEL 2020.

**"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES, Y SU IGUALDAD SALARIAL"**

ING. FRANCISCO JAVIER CAMARENA ALDRETE
COORDINADOR DE ALCANTARILLADO

ASTEPA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA TÉCNICA
Departamento	COORDINACIÓN DE PRODUCCION
Proyecto: Número	03-3
Nombre	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS
Objetivo	LOGRAR UN CORRECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS
Descripción de la meta	MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL MUNICIPIO
Método	REPORTES ATENDIDOS*100/REPORTES GENERADOS
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	ANUAL-MENSUAL



En el año 2020 correspondiente al mes de julio, se atendieron 139 reportes los cuales corresponden al 100% generados y atendidos en tiempo y forma, a continuación se desglosa el tipo de reporte originado. En este periodo se ha contado con repuestos de equipos de bombeo requeridos para solucionar los problemas que se han presentado.

TRABAJO POZOS 2020		
CONCEPTO	MENSUAL	
	JULIO	TOTAL DE TRABAJOS EN POZOS
LIMPIEZA DE POZO	0	139
PODA DE MALEZA	33	
MANIOBRAS	3	
MOVIMIENTO DE EQUIPOS	3	
MANTENIMIENTO ELECTRICO	7	
MANTENIMIENTO DE CLORO	62	
REVISION GENERAL DE POZO	31	

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 04 DE AGOSTO DEL 2020.


ING. HÉCTOR MANUEL CAMACHO HERALDEZ
COORDINADOR DE PRODUCCIÓN

ASTEPA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES


Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	
Área	JEFATURA TÉCNICA	
Departamento	BACHEO	
Proyecto: Número	03-2	
Nombre	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO)	
Objetivo	REPARAR LAS VIALIDADES DAÑADAS OCACIONADAS POR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LINEAS DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y ALCANTARILLADO	
Descripción de la meta	MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO	
Método	M2 ATENDIDOS*100/M2 GENERADOS	
Unidad de medida	PORCENTAJE	
Frecuencia	ANUAL-MENSUAL	

En el año 2020 correspondiente al mes de julio se generaron aproximadamente 1075 m2 en cepas de bacheo, siendo estos rellenos en su totalidad con material de tepetate, de los cuales se atienden 854 m2 aproximadamente en etapa final, representando el 79% entre ellos baches de concreto, asfaltos, banquetas, empedrados y adoquines.

A continuación se desglosan los m2 de trabajos realizados durante el periodo mencionado:

DEPARTAMENTO DE BACHEO		
JULIO		
CONCEPTO	M2 GENERADOS	M2 ATENDIDOS
CONCRETOS	275	225
ASFALTOS	369	267
BANQUETAS	251	182
EMPEDRADOS	177	177
ADOQUINES	3	3
TOTAL	1,075	854

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A 04 DE AGOSTO DEL 2020.

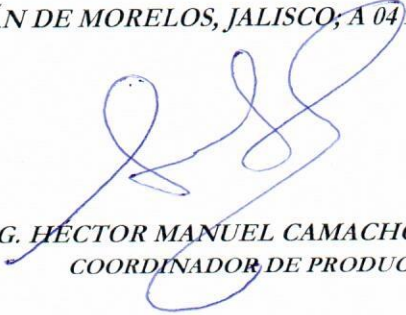
ING. HÉCTOR MANUEL CAMACHO HERALDEZ
COORDINADOR DE PRODUCCIÓN



ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA TÉCNICA
Departamento	POTABILIZACIÓN VIVEROS
Proyecto: Número	03-4
Nombre	OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS
Objetivo	MANTENER EN OPERACIÓN LA PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS ENTREGANDO 332960 M3 DE AGUA A TRAVÉZ DE UNA OPERACIÓN ADECUADA CUMPLIENDO CON LA NORMA APLICABLE POR MEDIO DEL BUEN USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA BRINDAR UN SERVICIO ADECUADO A LA CIUDADANÍA
Descripción de la meta	• POTABILIZAR APROXIMADAMENTE 336960 M3 MENSUALES • MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS • SUMISTROSA TEIMPO PARA UN BUEN PROCESO DE POTABILIZACIÓN
Método	• (TOTAL M³ POTAB. EN EL MES/(11232M³*DÍAS DEL MES))*100 • (MTTOS. GENERADOS/MATTOS. REALIZADOS)*100 • (COMPRAS REALIZADAS/COMPRAS PROGRAMADAS)*100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL

En la Coordinación de Potabilización Viveros se elaboró correctamente para la potabilización del agua cruda de presas Jihuite y Carretas, dando así un agua a la ciudadanía para el consumo humano.

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 04 DE AGOSTO DEL 2020.
"2020, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"

ING. ANTONIO TAPIA GÓMEZ
COORDINADOR DE POTABILIZACIÓN VIVEROS



Agua y saneamiento del municipio de tepatitlán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATITLÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 /8794 /8795



Observaciones:

Metros cúbicos potabilizados (producción $323,286\text{m}^3$ / ((valor programado $11,232\text{m}^3$) (31 días del mes)) * 100
Dando como resultado 92.84% de producción mensual.

Nota: Una vez multiplicado el valor programado por los días del mes, se realiza la división con la producción realizada del mes y finalmente se multiplica por cien para obtener el porcentaje mensual.

(3 Mantenimiento generado/ 3 mantenimiento realizado)*100 equivale al 100%

(3 Compras realizadas/ 7 compra programadas)*100 equivale al 42.85%)

Durante el reporte trimestral, semestral y anual se irán realizando modificaciones para dar el ajuste requerido.



Agua y saneamiento del municipio de Tepatlán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATILÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 /8794 /8795

Mes: Julio 2020

Día	Presas Jhute					Presas Carretas					Presas Jhute Carretas	
	Lectura de medidor anterior (m³)	Lectura de medidor actual (m³)	Diferencia de lectura (m³)	En Presa (l/s)	Cota (de tabla) (m)	Lectura de medidor anterior (m³)	Lectura de medidor actual (m³)	Diferencia de lectura (m³)	En Presa (l/s)	En Presa cm	Presas Jhute (l/s)	Presas Carretas (l/s)
1	40110	48490	8380	96.99	1870.19	77032	79338	2306	26.68	464	96.99	26.68
2	48490	56860	8370	96.87	1870.17	79338	81483	2145	24.82	465	96.87	24.82
3	56860	65250	8390	97.10	1870.15	81483	83479	1996	23.10	467	97.10	23.10
4	65250	73630	8380	96.99	1870.12	83479	85470	1991	23.04	468	96.99	23.04
5	73630	82020	8390	97.10	1870.09	85470	87556	2086	24.14	470	97.10	24.14
6	82020	90450	8430	97.56	1870.06	87556	89496	1940	22.45	471	97.56	22.45
7	90450	98830	8380	96.99	1870.02	89496	91459	1963	22.79	473	96.99	22.79
8	98830	107240	8410	97.33	1869.99	91459	93457	1998	23.12	474	97.33	23.12
9	107240	115600	8360	96.75	1869.96	93457	95448	1991	23.04	476	96.75	23.04
10	115600	123980	8390	97.10	1869.93	95448	97440	1992	23.05	477	97.10	23.05
11	123980	132380	8400	97.45	1869.90	97440	99490	2050	23.72	479	97.45	23.72
12	132380	140800	8420	97.56	1869.87	99490	101217	2121	24.54	480	97.56	24.54
13	140800	149230	8430	97.68	1869.85	101217	102217	2014	23.31	482	97.68	23.31
14	149230	157670	8440	97.68	1869.82	102217	104231	2014	23.31	483	97.68	23.31
15	157670	166110	8430	97.56	1869.79	104231	106220	1989	23.02	485	97.56	22.92
16	166110	174540	8430	97.56	1869.76	106220	108201	1981	22.92	486	97.56	22.78
17	174540	182960	8420	97.45	1869.73	108201	110170	1969	22.82	488	97.45	22.82
18	182960	191420	8460	97.91	1869.70	110170	112142	1972	22.73	489	97.91	22.73
19	191420	199880	8460	97.91	1869.67	112142	114106	1964	22.73	491	97.91	23.02
20	199880	208370	8490	98.26	1869.64	114106	116095	1989	23.15	492	98.26	23.15
21	208370	216860	8490	98.26	1869.61	116095	118096	2001	23.15	494	98.26	23.05
22	216860	225350	8490	98.26	1869.58	118096	120088	1992	23.05	495	98.26	22.89
23	225350	233830	8480	98.14	1869.55	120088	122066	1978	22.89	497	98.14	22.67
24	233830	242320	8490	98.26	1869.52	122066	124025	1959	22.67	498	98.26	22.59
25	242320	250850	8530	98.72	1870.05	124025	125977	1952	22.59	500	98.72	23.34
26	250850	259330	8480	98.14	1870.02	125977	127994	2017	23.34	501	98.14	22.98
27	259330	267740	8410	97.33	1870.16	127994	129980	1986	22.98	504	97.33	23.15
28	267740	276110	8370	96.87	1870.18	129980	131981	2004	23.19	504	96.87	23.09
29	276110	284430	8320	96.29	1870.18	131981	133985	1995	23.09	506	96.29	23.32
30	284430	292710	8280	95.83	1870.18	133985	135980	2015	23.32	507	95.83	23.36
31	292710	301020	8310	96.18	1870.93	135980	140014	2019	23.36	509	96.18	23.36

NOTA: No se contempla el gasto de agua de la purga en tanque Clarificador.


Metros cúbicos potabilizados (m³)	Promedio del caudal de Presas (l/s)
323286	120.69

Porcentaje inicial (%)	Porcentaje final (%)
35.55	42.36


Ing. Luis Ramírez Aguirre
Jefe de Área Técnica

Ing. Antonio Tapia Gómez
Coordinador de Potabilización

% de agua consumida en el mes de Julio 2020



Litros por segundo de agua consumida en el mes de Julio 2020

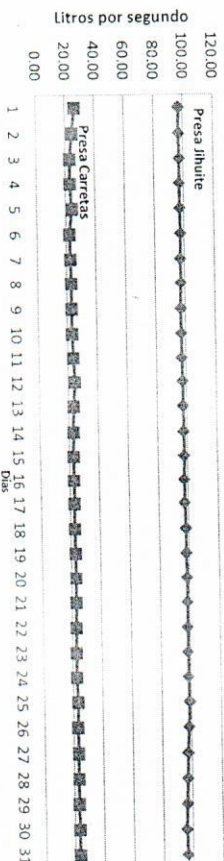

ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA TÉCNICA
Departamento	LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA
Proyecto: Número	03-1
Nombre	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA
Objetivo	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE MONITOREO DE CLORO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE EN TIEMPO Y FORMA
Descripción de la meta	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA POBLACION
Método	ANALISIS REALIZADOS / PUNTOS MUESTREADOS * 100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL

En el Laboratorio de Bacteriología se está cumpliendo en tiempo y forma con el aseguramiento de la calidad del Agua Potable, así como los mantenimientos preventivos de los equipos con los que cuenta el Laboratorio.

Las muestras tomadas de agua potable en la cabecera municipal, las delegaciones y acueducto son analizadas al 100% en el laboratorio de bacteriología.

El monitoreo de cloro se realiza en la cabecera municipal y las delegaciones, se monitorea el agua Potable que se suministra de la planta potabilizadora viveros, el agua potable que se suministra del acueducto y la de los pozos en donde se checan todos los pozos clorados que suministran agua potable.

Se monitorea el cloro para la COPRISJAL en sus puntos que ellos tienen establecidos en la cabecera municipal así como en las delegaciones, también cuando hay revisión de los sistemas por parte de COPRISJAL el Laboratorio de Bacteriología recibe la visita ya sea en la cabecera municipal o delegaciones.

Se realiza análisis de Físico-químicos de todo el sistema que incluye la planta potabilizadora viveros, acueducto y los pozos de la cabecera municipal así como los de las delegaciones.

El Laboratorio de Bacteriología realiza monitoreo de cloro y análisis de Bacteriología o Físico-químicos en ocasiones especiales para usuarios y empresas que soliciten el servicio.

El Laboratorio de Bacteriología está operando al 100% de acuerdo al plan de trabajo establecido, el número de muestreos de análisis de microbiología de agua potable fueron de 181 y los análisis de microbiología realizados fueron de 181. El número de muestreos de cloro residual libre de agua potable fueron de 601 y los análisis realizados fueron de 601 en el mes de Julio de 2020.

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO A 3 DE AGOSTO DE 2020

ATENTAMENTE:



ING. PEDRO ESTRADA FRANCO
COORDINADOR DE LABORATORIO Y MONITOREO




Tepatitlán
Ordinario Municipal

Agua y saneamiento del municipio de tepatitlán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA CONTACTO@TEPATITLÁN.GOB.MX

LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	
ANALISIS REALIZADOS	
PERIODO: JULIO DE 2020	
COLOR RESIDUAL PPM	601
COLONIAS MESOFILICAS AEROBIAS POR MILILITRO	181
COLIFORMES TOTALES	181
COLIFORMES FECALES	4
TOTAL	967

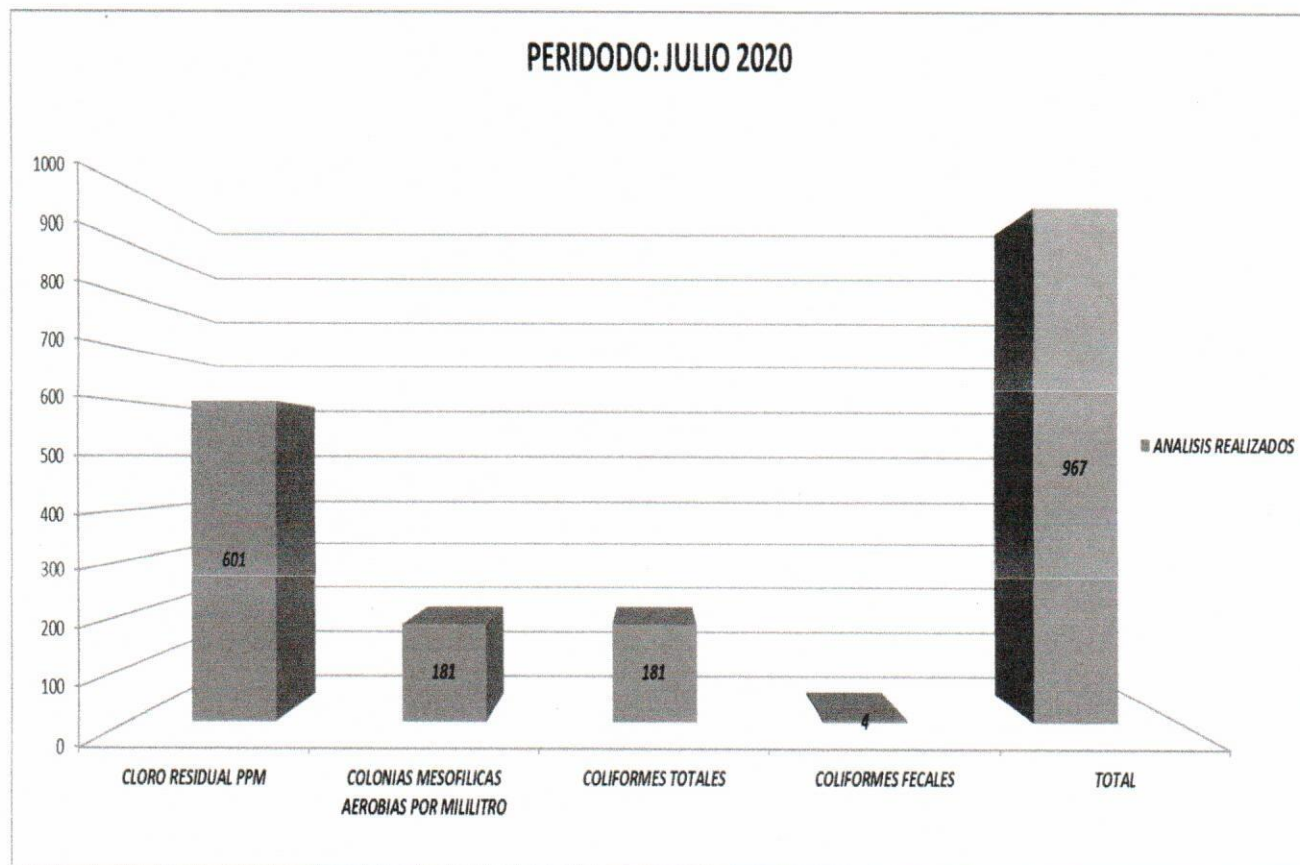

Tepatitlán
Gobierno Municipal

Agua y saneamiento del municipio de tepatitlán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA CONTACTO@TEPATITLÁN.GOB.MX

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
Área	JEFATURA TECNICA
Departamento	SANEAMIENTO
Proyecto: Número	03-7
Nombre	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Objetivo	MANTENER EN OPERACIÓN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL 100 % DE SU CAPACIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ATRAVES DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EL USO EFICIENTE LOS RECURSOS MATERIALES, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA PROPORCIONAR UN SERVICIO ADECUADO A LA SOCIEDAD TEPATITLENSE Y CONTRIBUIR AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
Descripción de la meta	QUE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPEREN AL 100% DE SU CAPACIDAD INSTALADA, TRATANDO UN TOTAL DE 7 521 336 METROS CUBICOS DURANTE EL TRANCURSO DEL AÑO 2020
Método	(TOTAL DE METROS CÚBICOS TRATADOS MENSUALMENTE / CAPACIDAD TOTAL DE TRATAMIENTO MENSUAL) * 100
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL

En la coordinación de Saneamiento se ejecutaron las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento. En el transcurso del mes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Lagunillas y Ceinjure operaron de manera regular, la PTAR Capilla está tratando en promedio 32 lps. de los 36 lps que es su capacidad de diseño, debido a que no está funcionando la zanja de oxidación.

De acuerdo a lo presupuestado, los recursos invertidos fueron administrados adecuadamente. Se les dio mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electromecánicos y a la infraestructura física.

De acuerdo al método de cálculo la meta planteada de tratamiento de agua fue de **618 192 m³**, de los cuales se trataron un total de **608342.4 m³**, lo cual representa un **98.40 %** de la meta planteada.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO; A 07 DE AGOSTO DE 2020
"2020, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"

ING. AGUSTÍN JAIME DELGADILLO MERCADO
COORDINADOR DE SANEAMIENTO

ASTEPA
INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

CONCEPTO	DESCRIPCION
Dirección	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
Área	JEFATURA TÉCNICA
Departamento	POTABILIZACIÓN EL SALTO - TEPATITLÁN
Proyecto: Número	03-9
Nombre	OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO
Objetivo	MANTENER EN OPERACION LA PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN PARA ENTREGAR APROXIMADAMENTE 9,504 METROS CUBICOS POR DIA DE AGUA A TRAVÉZ DE UN A OPERACIÓN ADECUADA CUMPLIENDO CON LA NORMA APLICABLE POR MEDIO DEL BUEN USO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA BRINDAR UN SERVICIO ADECUADO A LA CIUDADANIA.
Descripción de la meta	• POTABILIZAR APROXIMADAMENTE 294,624 M3 MENSUALES. • MANIOBRAS EN OBRA DE TOMA PARA SU LIMPIEZA Y CALAFATEO POSTERIOR. • CAMBIO DE BOMBA EN ADR DEL DAF A • SUMINISTROS EN TIEMPO Y FORMA PARA PODER PROCESAR EL AGUA DE LA PRESA EL SALTO.
Método	(100/TOTAL M3 POTAB. EN EL AÑO * M3 PROGRAMADOS)
Unidad de medida	PORCENTAJE
Frecuencia	MENSUAL

En área de proceso se potabiliza el agua cruda de la presas El Salto, realizando actividades necesarias para potabilizar la misma, a su vez se realizan tareas con los materiales y equipos necesarios para poder entregar agua con calidad para el consumo humano.

De acuerdo al método utilizado, la Planta Potabilizadora El Salto – Tepatitlán se obtuvo como promedio de Potabilización 8.49% del mes de Julio del año 2020, los cuales nos indican que en dicho mes nuestros datos obtenidos se encuentran dentro de un rango conveniente.

En general, la Planta Potabilizadora El Salto - Tepatitlán mantiene una potabilización apropiada.

ATENTAMENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO; A 01 DE AGOSTO DEL 2020.
"2020, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO"




Q.F.B. VICTOR EDUARDO HERNANDEZ DELGADILLO
ENCARGADO DE LABORATORIO Y POTABILIZACIÓN EL SALTO - TEPATITLÁN

GOBIERNO MUNICIPAL


GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ACUEDUCTO@TEPATITLÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 /8794 /8795



PORCENTAJE MENSUAL DE POTABILIZACION DE AGUA

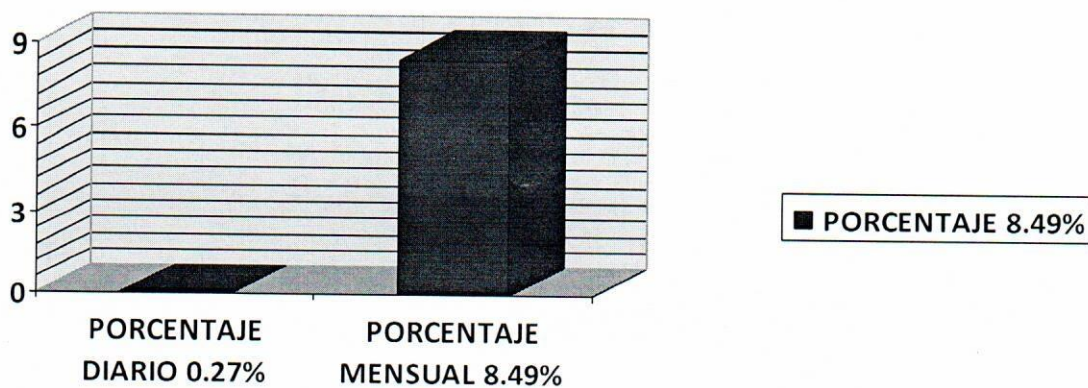

M3 POTABILIZADO MENSUAL

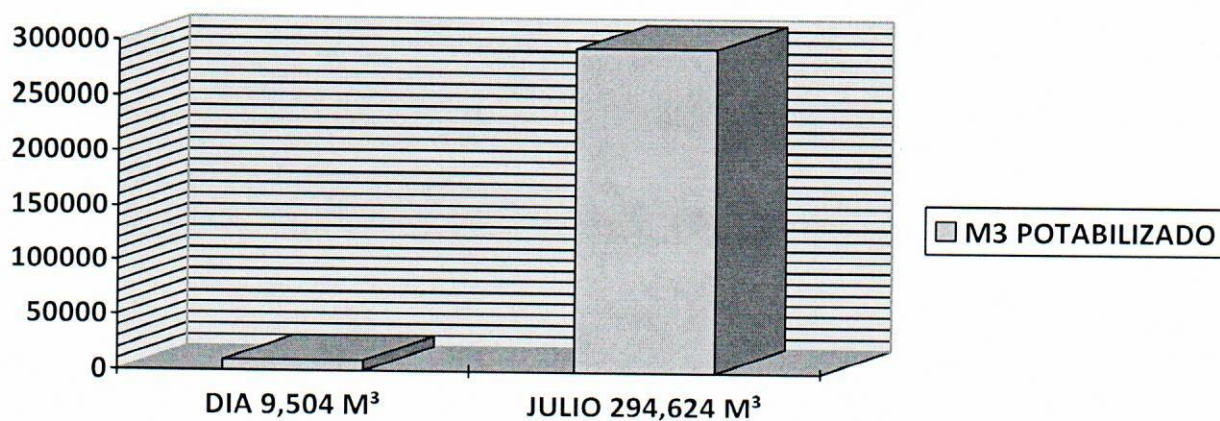

Observaciones:

Los datos obtenidos son presentados en dos gráficos el primero contiene dos columnas las cuales nos dan el parámetro del porcentaje potabilizado por día y el segundo valor representa el porcentaje mensual realizado obteniendo el resultado de 8.49%. El segundo grafico de igual manera contiene dos columnas la cual en su primer dato se representa el total de metros cúbicos por día , y el segundo elemento nos muestra los metros cúbicos procesados en el mes, dando como resultado 294,624m³.



Tepatitlán
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ACUEDUCTO@TEPATITLÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 /8794 /8795